

RECTORSEAL

A CSW Industrials Company

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

RSH™60

Dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD) para sistema monofásico 120/240 VCA tipo 1



Installation

1. Para asegurar una instalación adecuada, mida el voltaje en cada fase y asegúrese de que esté instalado el dispositivo correcto.
2. Desconecte la alimentación del circuito donde se instalará el protector contra sobretensiones.
3. Monte el dispositivo para mantener la longitud del conductor tan corta como posible. Corte los cables a la longitud y conéctelos al circuito por diagrama de cableado a continuación para evitar curvas cerradas o bucles.
4. Vuelva a instalar las cubiertas, restablezca la alimentación y confirme que el LED diagnóstico este iluminado.

Capacidades del dispositivo

Voltaje normal por terminal	Voltaje máx. de operación (MCOV) por terminal	Corriente máx. de descarga (IMAX)
120 VAC	150 VAC	60kA

Soporte técnico al 1-800-648-6802

Todos los dispositivos de protección contra sobretensiones requieren una buena conexión a tierra para una operación efectiva

DIAGRAMA 120 VCA Sistema monofásico: 1 F, 2W + G






DIAGRAMA 240 VCA Sistema de fase dividida: 1 F, 2W + G



Operaciones de diagnóstico
LED VERDE : Sistema protegido
LED ROJO : Reemplazar dispositivo

DIAGRAMA DE DESCONEXIÓN BIPOLAR DE 240 VCA

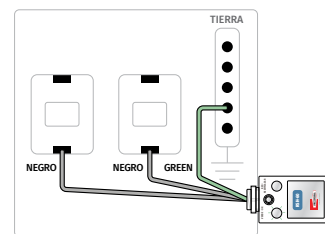

MÉTODO DE CABLEADO ALTERNATIVO: Este SPD también se puede instalar empalmando los cables del WIP, dentro de la caja de desconexión o usando un adaptador de doble terminal.

Cobertura para el dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD) RSH-60 para sistema monofásico



Escanee el código QR para obtener más información sobre la garantía de este producto

PELIGRO

Lea completamente las instrucciones antes de instalar la unidad.

La instalación y el servicio deben ser realizados por un profesional de servicio autorizado y calificado.

Desconecte la alimentación en el (los) disyuntor(es) o desconecte el (los) interruptor(es) antes de instalar o reparar.

Este producto está destinado para uso interior o exterior.

La instalación y/o el cableado deben realizarse de acuerdo con los requisitos del Código eléctrico nacional y local (NEC) y/o del Código eléctrico canadiense (CEC).

El cableado incorrecto podría causar daños al equipo, incendios, lesiones y/o la muerte.

Esta unidad no contiene piezas reparables.



RectorSeal, LLC • 2601 Spenwick Drive, Houston, TX 77055, USA • 800-231-3345 • Fax 800-441-0051 • redtorseal.com

Una empresa de CSW Industrials. RectorSeal, los logotipos y otras marcas comerciales son propiedad de RectorSeal, LLC, sus afiliadas o sus licenciarios y están protegidos por derechos de autor, marcas comerciales y otras leyes de propiedad intelectual, y no pueden ser utilizados sin permiso. RectorSeal se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso. © 2025 RectorSeal. Todos los derechos reservados. R50366-0625